



Katalog izdelka

FSD

Dimoodvodna loputa


Protipožarna zaščita

Verzija 2.1.1
Datum izdaje: 26.01.2021

DIMOODVODNA LOPUTA


DIMOODVODNE LOPUTE FSD

- Dimoodvodne kontrolne lopute se uporabljajo v sistemih za odvod dima. Požarne dimoodvodne lopute so certificirane za vgradnjo v masivne stene.
- Proizvedene skladno s standardom EN 12101-8 in preskušene skladno z EN 1366-10 in EN 1366-2 za sisteme odvoda dima.
- Dimoodvodne lopute so na razpolago dimenzij od 200x440 do 1200x1240mm. Pretok zraka do 53760m³/h z hitrostjo zraka do 10m/s.
- Ohišje lopute je narejeno iz ognje obstojnih plošč kalcijevega silikata.
- Dimoodvodna loputa ima možnost dveh pozicij: odprto in zaprto. V primeru detekcije dima, elektro pogon prejme signal za odprtje lopute iz zaprtega položaja.

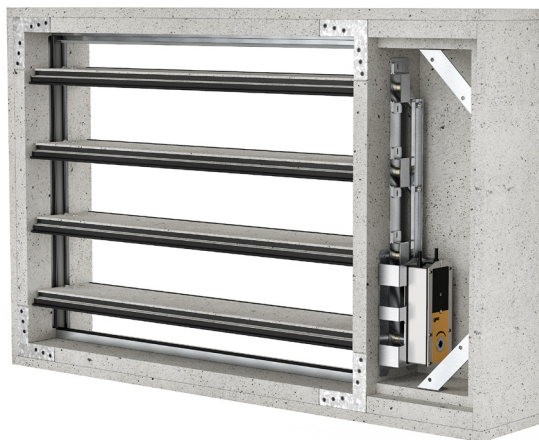

DIMENZIJE

Nominalne dimenzije BxH-200x440 do 1200x1240

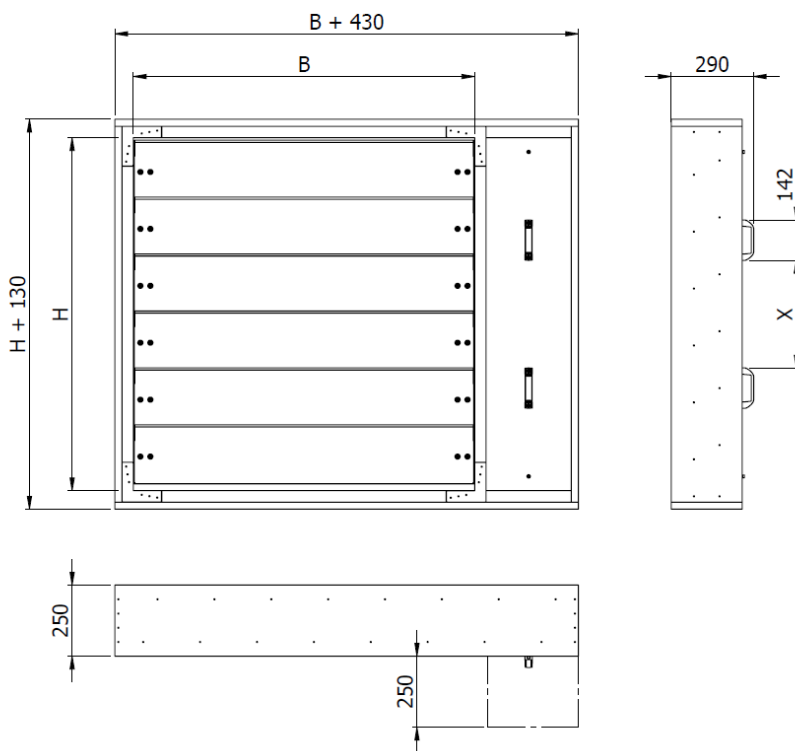

H\B	Teža (kg)																				
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
440	51,7	53,6	55,6	57,5	59,5	61,4	63,3	65,3	67,2	69,2	71,1	73	75	76,9	78,9	80,8	82,8	84,7	86,6	88,6	90,5
640	63,5	65,7	68	70,2	72,4	74,7	76,9	79,2	81,4	83,6	85,9	88,1	90,3	92,6	94,8	97,1	99,3	101,5	103,8	106	108,2
840	75,3	77,8	80,4	82,9	85,4	88	90,5	93	95,6	98,1	100,6	103,2	105,7	108,2	110,8	113,3	115,8	118,4	120,9	123,4	126
1040	87,1	90	92,8	95,6	98,4	101,3	104,1	106,9	109,8	112,6	115,4	118,2	121,1	123,9	126,7	129,6	132,4	135,2	136,2	138,1	140,9
1240	98,9	102,1	105,2	108,3	111,4	114,6	117,7	120,8	123,9	127,1	130,2	133,3	136,4	139,6	142,7	145,8	148,9	149,9	152,1	155,2	158,3

Klasifikacija (skladno z EN 13501-3)


Vse dimoodvodne lopute so testirane in certificirane s strani uradnih certifikacijskih organov.



Evropa: Klasifikacija skladno z EN 13501-4:2009

Nivo zmogljivosti dimoodvodne lopute za nadzor dima je odvisna od klasifikacije sten ali stropov. Dovoljeno je montirati izdelke v stene ali stropove samo v skladu z izjavo o lastnostih. Lahko se uporabljajo tudi stene ali stropi z večjo požarno odpornostjo. Dimoodvodne lopute je možno montirati v skladu z navodili za namestitve, ki jih najdete v tem dokumentu.

Prosim oglejte si najnovejšo Izjavo o lastnostih na naši internet strani: <http://www.klimaoprema.hr/en/hvac/quality/certificates/>

Dimenzije	Lastnosti vgradnih sten	Debelina zidu	Detalji vgradnih sten	Tip vgradnje	Klasifikacija	Detalji
200-440 do 1200x1240	Masivna stena	≥100mm	Porobetonski zid, ρ≥500kg/m ³ , požarna odpornost ≥ 120 '	Suha instalacija, mineralna volna, gostota ≥150kg/m ³		
		≥100mm	Betonska stena, ρ≥500kg/m ³ , požarna odpornost ≥ 120 '	Suha instalacija, mineralna volna, gostota ≥150kg/m ³	EI90 (V _{ew} , o→i) S 1000 C ₁₀₀₀₀ AA	
		≥100mm	Opečnata stena, ρ≥500kg/m ³ , ogenj odpornost ≥ 120 '	Suha instalacija, mineralna volna, gostota ≥150kg/m ³		
	Masivna stena jaška	≥100mm	Porobetonska stena jaška, ρ≥500kg/m ³ , požarna odpornost ≥ 120 '	Suha instalacija, mineralna volna, gostota ≥150kg/m ³		
		≥100mm	Betonska stena jaška, ρ≥500kg/m ³ , požarna odpornost ≥ 120 '	Suha instalacija, mineralna volna, gostota ≥150kg/m ³	EI90 (V _{ew} , o→i) S 1000 C ₁₀₀₀₀ AA	
		≥100mm	Opečnata stena jaška, ρ≥500kg/m ³ , požarna odpornost ≥ 120 '	Suha instalacija, mineralna volna, gostota ≥150kg/m ³		

KLJUČ ZA NAROČANJE

(1) Tip lopute (2) Dimenzije (3) Vrsta mehanizma

FSD - BxH - M24-S

(1) FSD - dimoodvodna loputa

(2) Dimenzija lopute


(3) M230-S - električni pogon AC230V
M24-S - električni pogon AC/DC24V

DIMOODVODNA LOPUTA

TEHNIČNI PODATKI

Večlamelna loputa FSD za nadzor dima je izdelana iz ognjevarnega materiala kalcijevega silikata. Vse dimoodvodne lopute so opremljene z Belimo električni pogoni za odpiranje / zapiranje lopute. Gredi lamel, ležaji lamel in pogonski mehanizem so izdelani iz pocinkanega jekla. Za enostavno povezavo s prezračevalnimi kanali so vključeni jekleni kotni spoji.

Vse dimoodvodne lopute so lahko dodatno opremljene z omrežnimi moduli za integracijo s standardnimi BUS sistemi.

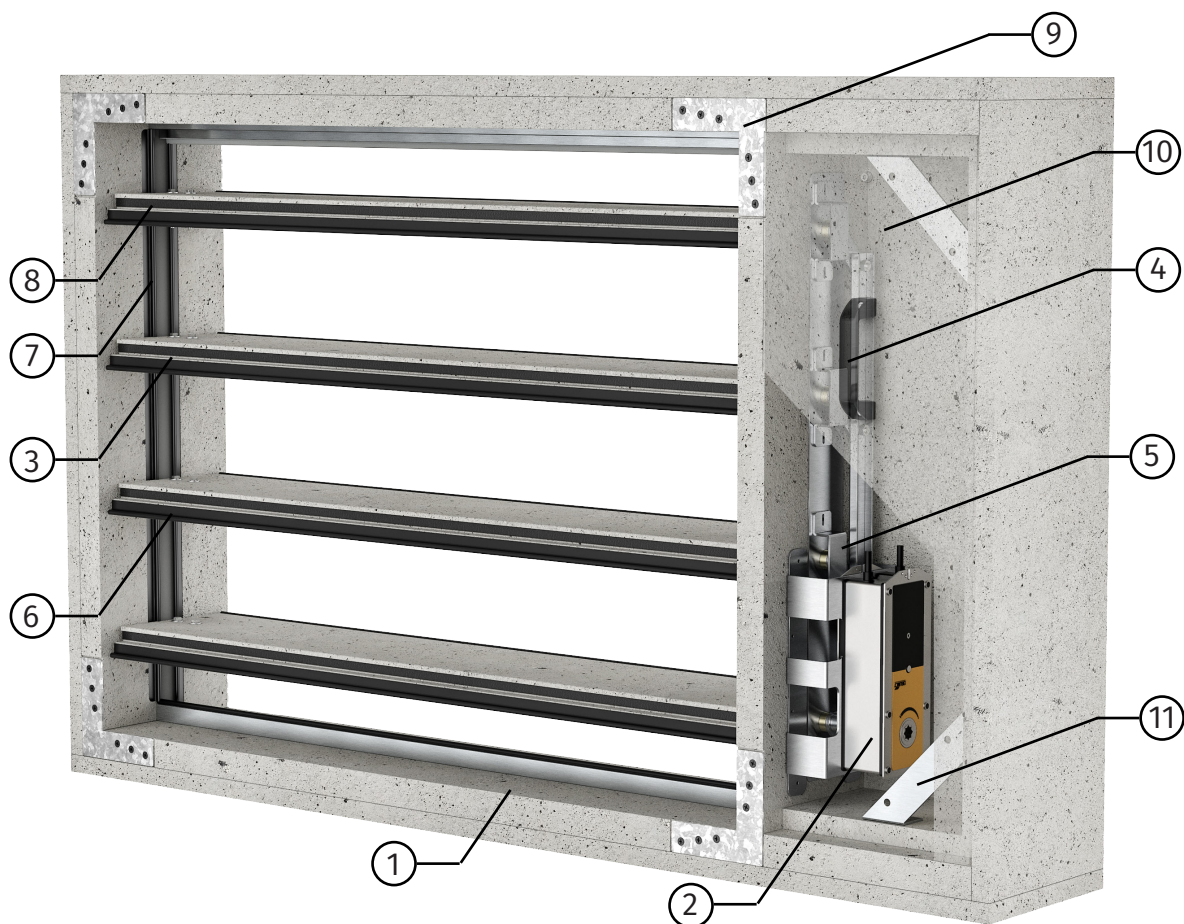

1. Ohišje
2. Električni pogon
3. Žaluzijska lamela
4. Ročica pokrova

5. Žaluzijski mehanizem
6. Silikonsko tesnilo
7. Silikonsko tesnilo
8. Intumescentno tesnilo

9. Jekleni kotniki za montažo
10. Servisna loputa
11. Nosilec loputa

Širina ohišja	250mm
Pretok zraka	Do 53763 m ³ /h ali 14935 l/h
Tlačne razmere	-1000 do 500 Pa
Delovna temperatura	-10°C do 50°C

HITRO IZBORNE TABELE

Tabele za hitri izbor predstavljajo ustrezne volumnske pretoke in padce tlaka za vsako dimenzijo. Podatki v tabeli se uporabljajo za dimoodvodne lopute za nadzor dima montirane brez rešetk. Natančnejše poročilo o natančnih pretokih zraka lahko ustvarite v našem izboru izdelkov z programsko opremo Solveair, na naši spletni strani (solveair.klimaoprema.si).


Dimenzija	v = 2,5 m/s			v = 5 m/s			v = 10 m/s		
	Q _v [m ³ /h]	Q _v [l/h]	Δp _s [Pa]	Q _v [m ³ /h]	Q _v [l/h]	Δp _s [Pa]	Q _v [m ³ /h]	Q _v [l/h]	Δp _s [Pa]
200 x 440	804	224	4,04	1585	441	15,3	3170	881	61,2
250 x 440	1011	281	4,04	1994	554	15,3	3988	1108	61,2
300 x 440	1206	336	4,04	2378	661	15,3	4755	1321	61,2
350 x 440	1413	393	4,04	2787	775	15,3	5573	1549	61,2
400 x 440	1608	447	4,04	3170	881	15,3	6339	1761	61,2
450 x 440	1815	505	4,04	3579	995	15,3	7157	1989	61,2
500 x 440	2009	559	4,04	3962	1101	15,3	7924	2202	61,2
550 x 440	2217	616	4,04	4371	1215	15,3	8742	2429	61,2
600 x 440	2411	670	4,04	4755	1321	15,3	9509	2642	61,2
650 x 440	2618	728	4,04	5164	1435	15,3	10327	2869	61,2
700 x 440	2813	782	4,04	5547	1541	15,3	11094	3082	61,2
750 x 440	3020	839	4,04	5956	1655	15,3	11911	3309	61,2
800 x 440	3215	894	4,04	6339	1761	15,3	12678	3522	61,2
850 x 440	3422	951	4,04	6748	1875	15,3	13496	3749	61,2
900 x 440	3616	1005	4,04	7132	1982	15,3	14263	3962	61,2
950 x 440	3824	1063	4,04	7541	2095	15,3	15081	4190	61,2
1000 x 440	4018	1117	4,04	7924	2202	15,3	15848	4403	61,2
1050 x 440	4225	1174	4,04	8333	2315	15,3	16666	4630	61,2
1100 x 440	4420	1228	4,04	8716	2422	15,3	17432	4843	61,2
1150 x 440	4627	1286	4,04	9125	2535	15,3	18250	5070	61,2
1200 x 440	4822	1340	4,04	9509	2642	15,3	19017	5283	61,2
200 x 640	1185	330	3,62	2335	649	13,62	4637	1289	52,8
250 x 640	1445	402	3,2	2889	803	12,79	5778	1606	51,16
300 x 640	1777	494	3,62	3503	974	13,62	6955	1932	52,8
350 x 640	2020	562	3,2	4040	1123	12,79	8079	2245	51,16
400 x 640	2369	659	3,62	4670	1298	13,62	9273	2576	52,8
450 x 640	2595	721	3,2	5190	1442	12,79	10380	2884	51,16
500 x 640	2961	823	3,62	5838	1622	13,62	11591	3220	52,8
550 x 640	3171	881	3,2	6341	1762	12,79	12681	3523	51,16
600 x 640	3554	988	3,62	7005	1946	13,62	13909	3864	52,8
650 x 640	3746	1041	3,2	7491	2081	12,79	14982	4162	51,16
700 x 640	4146	1152	3,62	8173	2271	13,62	16227	4508	52,8
750 x 640	4321	1201	3,2	8642	2401	12,79	17283	4801	51,16
800 x 640	4738	1317	3,62	9340	2595	13,62	18545	5152	52,8
850 x 640	4896	1361	3,2	9792	2721	12,79	19584	5441	51,16
900 x 640	5330	1481	3,62	10508	2919	13,62	20863	5796	52,8
950 x 640	5633	1565	3,62	11104	3085	13,62	22047	6125	52,8
1000 x 640	5922	1646	3,62	11675	3244	13,62	23181	6440	52,8
1050 x 640	6225	1730	3,62	12271	3409	13,62	24365	6769	52,8
1100 x 640	6515	1810	3,62	12843	3568	13,62	25499	7084	52,8

DIMOODVODNA LOPUTA
HITRO IZBORNE TABELE

Dimenzija	v = 2,5 m/s			v = 5 m/s			v = 10 m/s		
	Q _v [m ³ /h]	Q _v [l/h]	Δp _s [Pa]	Q _v [m ³ /h]	Q _v [l/h]	Δp _s [Pa]	Q _v [m ³ /h]	Q _v [l/h]	Δp _s [Pa]
900 x 640	5330	1481	3,62	10508	2919	13,62	20863	5796	52,8
950 x 640	5633	1565	3,62	11104	3085	13,62	22047	6125	52,8
1000 x 640	5922	1646	3,62	11675	3244	13,62	23181	6440	52,8
1050 x 640	6225	1730	3,62	12271	3409	13,62	24365	6769	52,8
1100 x 640	6515	1810	3,62	12843	3568	13,62	25499	7084	52,8
1150 x 640	6817	1894	3,62	13439	3734	13,62	26683	7412	52,8
1200 x 640	7107	1975	3,62	14010	3892	13,62	27817	7727	52,8
200 x 840	1543	429	3,2	3040	845	11,98	6079	1689	47,9
250 x 840	1934	538	3,2	3811	1059	11,98	7566	2102	46,3
300 x 840	2314	643	3,2	4559	1267	11,98	9118	2533	47,9
350 x 840	2706	752	3,2	5331	1481	11,98	10662	2962	47,9
400 x 840	3085	857	3,2	6079	1689	11,98	12157	3377	47,9
450 x 840	3477	966	3,2	6851	1904	11,98	13701	3806	47,9
500 x 840	3856	1072	3,2	7598	2111	11,98	15196	4222	47,9
550 x 840	4248	1181	3,2	8370	2326	11,98	16740	4651	47,9
600 x 840	4627	1286	3,2	9118	2533	11,98	18235	5066	47,9
650 x 840	5019	1395	3,2	9890	2748	11,98	19779	5495	47,9
700 x 840	5398	1500	3,2	10637	2955	11,98	21274	5910	47,9
750 x 840	5790	1609	3,2	11409	3170	11,98	22818	6339	47,9
800 x 840	6169	1714	3,2	12157	3377	11,98	24313	6754	47,9
850 x 840	6561	1823	3,2	12929	3592	11,98	25857	7183	47,9
900 x 840	6941	1929	3,2	13677	3800	11,98	27353	7599	47,9
950 x 840	7332	2037	3,2	14448	4014	11,98	28896	8027	47,9
1000 x 840	7712	2143	3,2	15196	4222	11,98	30392	8443	47,9
1050 x 840	8103	2251	3,2	15968	4436	11,98	31935	8871	47,9
1100 x 840	8483	2357	3,2	16716	4644	11,98	33431	9287	47,9
1150 x 840	8874	2466	3,2	17487	4858	11,98	34974	9716	47,9
1200 x 840	9254	2571	3,2	18235	5066	11,98	36470	10131	47,9
200 x 1040	1878	522	2,8	3755	1044	11,18	7509	2086	44,7
250 x 1040	2353	654	2,8	4705	1307	11,18	9409	2614	44,7
300 x 1040	2816	783	2,8	5632	1565	11,18	11263	3129	44,7
350 x 1040	3291	915	2,8	6582	1829	11,18	13164	3657	44,7
400 x 1040	3755	1044	2,8	7509	2086	11,18	15017	4172	44,7
450 x 1040	4230	1176	2,8	8459	2350	11,18	16918	4700	44,7
500 x 1040	4693	1304	2,8	9386	2608	11,18	18771	5215	44,7
550 x 1040	5168	1436	2,8	10336	2872	11,18	20672	5743	44,7
600 x 1040	5632	1565	2,8	11263	3129	11,18	22525	6257	44,7
650 x 1040	6107	1697	2,8	12213	3393	11,18	24426	6786	44,7
700 x 1040	6570	1826	2,8	13140	3651	11,18	26279	7300	44,7
750 x 1040	7045	1957	2,8	14090	3914	11,18	28180	7828	44,7

HITRO IZBORNE TABELE


Dimenzija	v = 2,5 m/s			v = 5 m/s			v = 10 m/s		
	Q _v [m ³ /h]	Q _v [l/h]	Δp _s [Pa]	Q _v [m ³ /h]	Q _v [l/h]	Δp _s [Pa]	Q _v [m ³ /h]	Q _v [l/h]	Δp _s [Pa]
800 x 1040	7509	2086	2,8	15017	4172	11,18	30033	8343	44,7
850 x 1040	7984	2218	2,8	15967	4436	11,18	31934	8871	44,7
900 x 1040	8447	2347	2,8	16894	4693	11,18	33787	9386	44,7
950 x 1040	8922	2479	2,8	17844	4957	11,18	35688	9914	44,7
1000 x 1040	9386	2608	2,8	18771	5215	11,18	37541	10429	44,7
1050 x 1040	9861	2740	2,8	19721	5479	11,18	39442	10957	44,7
1100 x 1040	10324	2868	2,8	20648	5736	11,18	41295	11471	44,7
1150 x 1040	10799	3000	2,8	21598	6000	11,18	43196	11999	44,7
1200 x 1040	11263	3129	2,8	22525	6257	11,18	45049	12514	44,7
200 x 1240	2258	628	2,8	4515	1255	11,18	8961	2490	43,12
250 x 1240	2828	786	2,8	5655	1571	11,18	11225	3119	43,12
300 x 1240	3386	941	2,8	6772	1882	11,18	13441	3734	43,12
350 x 1240	3957	1100	2,8	7913	2199	11,18	15705	4363	43,12
400 x 1240	4515	1255	2,8	9029	2509	11,18	17921	4979	43,12
450 x 1240	5085	1413	2,8	10170	2826	11,18	20185	5607	43,12
500 x 1240	5643	1568	2,8	11286	3136	11,18	22401	6223	43,12
550 x 1240	6214	1727	2,8	12427	3452	11,18	24665	6852	43,12
600 x 1240	6772	1882	2,8	13544	3763	11,18	26882	7468	43,12
650 x 1240	7342	2040	2,8	14684	4079	11,18	29145	8096	43,12
700 x 1240	7901	2195	2,8	15801	4390	11,18	31362	8712	43,12
750 x 1240	8471	2354	2,8	16941	4706	11,18	33626	9341	43,12
800 x 1240	9029	2509	2,8	18058	5017	11,18	35842	9957	43,12
850 x 1240	9600	2667	2,8	19199	5334	11,18	38106	10586	43,12
900 x 1240	10158	2822	2,8	20315	5644	11,18	40322	11201	43,12
950 x 1240	10728	2981	2,8	21456	5961	11,18	42586	11830	43,12
1000 x 1240	11286	3136	2,8	22572	6271	11,18	44802	12446	43,12
1050 x 1240	11857	3294	2,8	23713	6587	11,18	47066	13074	43,12
1100 x 1240	12415	3449	2,8	24830	6898	11,18	49283	13690	43,12
1150 x 1240	12985	3607	2,8	25970	7214	11,18	51546	14319	43,12
1200 x 1240	13544	3763	2,8	27087	7525	11,18	53763	14935	43,12

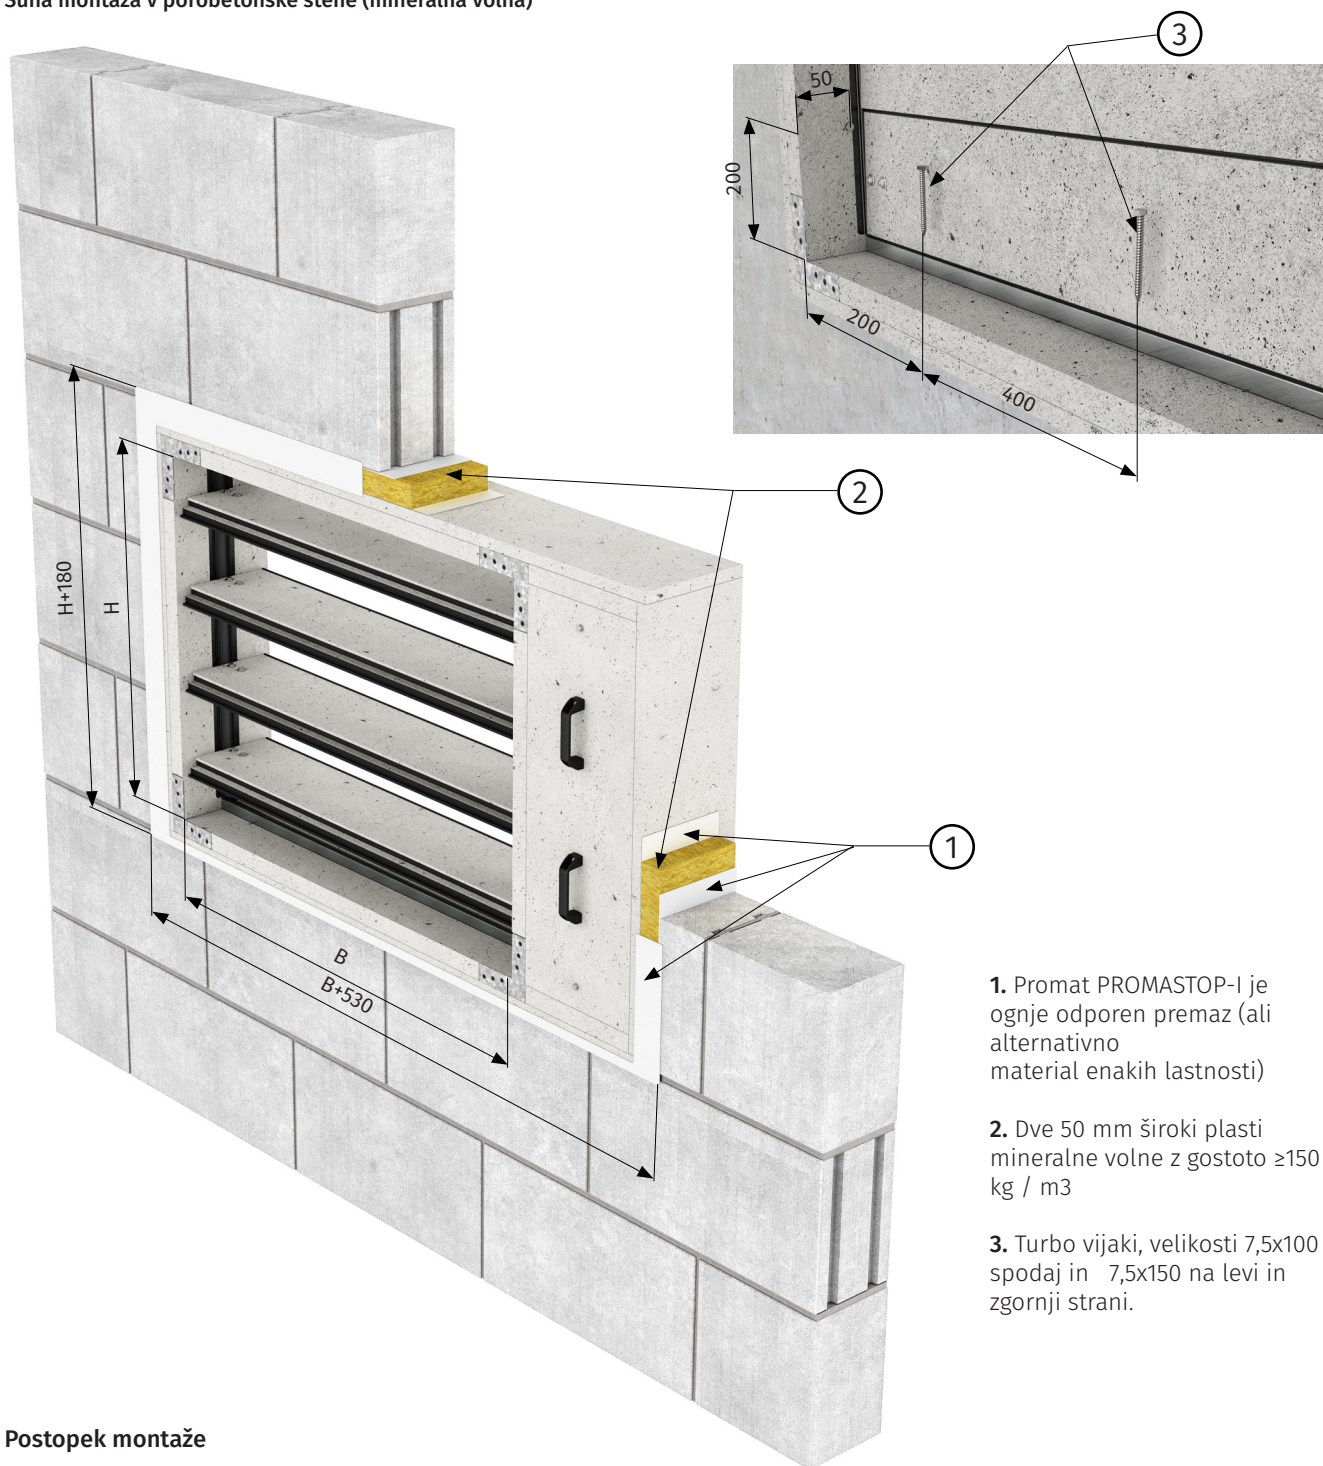Suha montaža v porobetonske stene (mineralna volna)


1. Promat PROMASTOP-I je ognje odporen premaz (ali alternativno material enakih lastnosti)
2. Dve 50 mm široki plasti mineralne volne z gostoto ≥ 150 kg / m³
3. Turbo vijaki, velikosti 7,5x100 spodaj in 7,5x150 na levi in zgornji strani.

Postopek montaže

Izdelajte odprtino v steni z dimenzijami $B + 530$ in $H + 180$. Spodnjo površino premažite z ognjeodpornim premazom (Promat PROMASTOP-I) v debelini najmanj 2 mm. Dimoodvodno vstavite v odprtino v steni tako, da je spodnja vodoravna stran dimoodvodne nasede trdno ob steno. **POZOR:** Pri nameščanju se izogibajte naslanjanju na dimoodvodno loputo! Izvrtajte luknje v dimoodvodno loputo na spodnji vodoravni strani in na navpični strani nasproti mehanizma. Povežite dimoodvodno loputo na steno z uporabo 100 mm in 150 mm turbo vijaka za vodoravne ali navpične strani. **POZOR:** Prepričajte se, da vpenjalna sila ne povzroči deformacije ohišja! Zapolnite vrzel med dimoodvodno loputo in steno na vseh treh straneh z dvema sloji mineralne volne, gostota 150 kg / m³, širina 50 mm, predhodno prevlečena s protipožarnim premazom (Promat PROMASTOP-I) v minimalni debelini 1 mm. Preostale neprekrte površine volne premažite z protipožarnim premazom (Promat PROMASTOP-I) v minimalni debelini 1 mm.

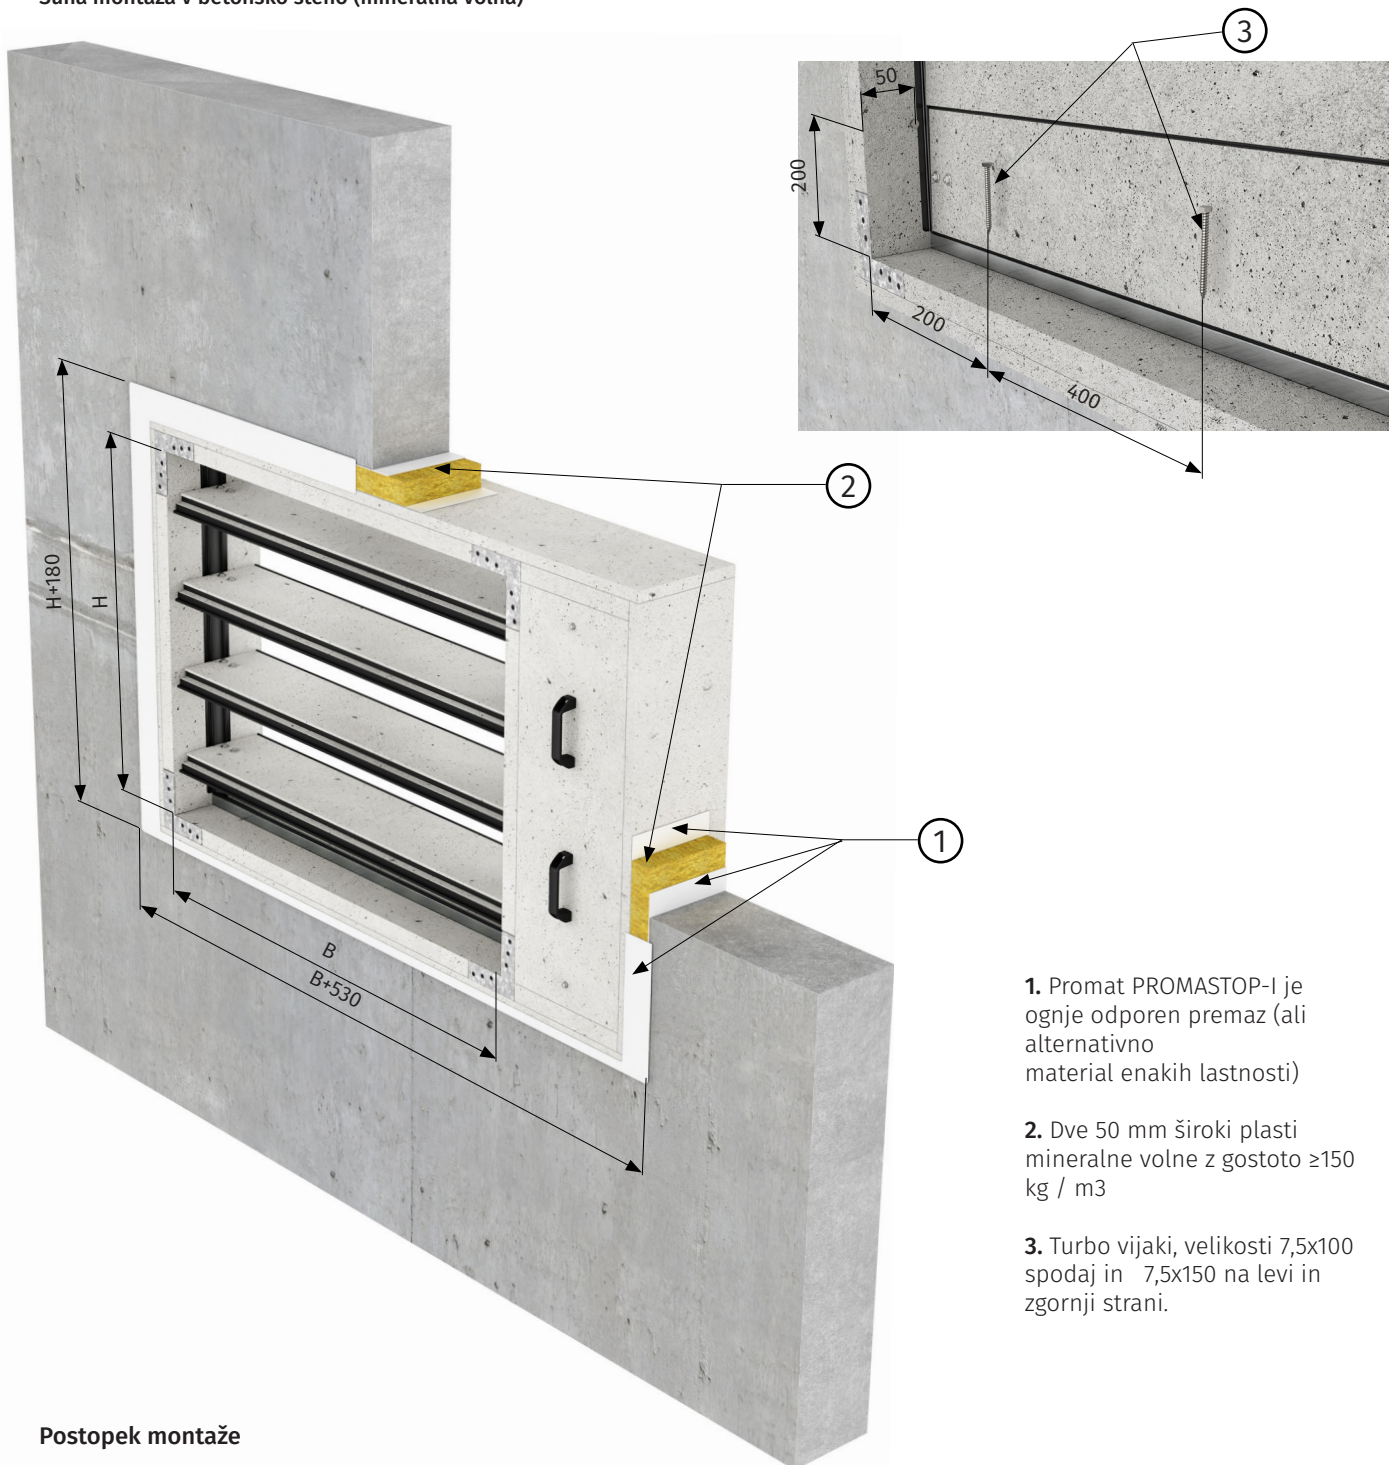
MONTAŽA IN TESNENJE
Suha montaža v betonsko steno (mineralna volna)


- 1.** Promat PROMASTOP-I je ognje odporen premaz (ali alternativno material enakih lastnosti)
- 2.** Dve 50 mm široki plasti mineralne volne z gostoto ≥ 150 kg / m³
- 3.** Turbo vijaki, velikosti 7,5x100 spodaj in 7,5x150 na levi in zgornji strani.

Postopek montaže

Izdelajte odprtino v steni z dimenzijami $B + 530$ in $H + 180$. Spodnjo površino premažite z ognjeodpornim premazom (Promat PROMASTOP-I) v debelini najmanj 2 mm. Dimoodvodno vstavite v odprtino v steni tako, da je spodnja vodoravna stran dimoodvodne nasede trdno ob steno. **POZOR:** Pri nameščanju se izogibajte naslanjanju na dimoodvodno loputo! Izvrtajte luknje v dimoodvodno loputo na spodnji vodoravni strani in na navpični strani nasproti mehanizmu. Povežite dimoodvodno loputo na steno z uporabo 100 mm in 150 mm turbo vijaka za vodoravne ali navpične strani. **POZOR:** Prepričajte se, da vpenjalna sila ne povzroči deformacije ohišja! Zapolnite vrzel med dimoodvodno loputo in steno na vseh treh straneh z dvema sloji mineralne volne, gostota 150 kg / m³, širina 50 mm, predhodno prevlečena s protipožarnim premazom (Promat PROMASTOP-I) v minimalni debelini 1 mm. Preostale neprekrte površine volne premažite s protipožarnim premazom (Promat PROMASTOP-I) v minimalni debelini 1 mm.


Suha montaža v opečnato steno (mineralna volna)

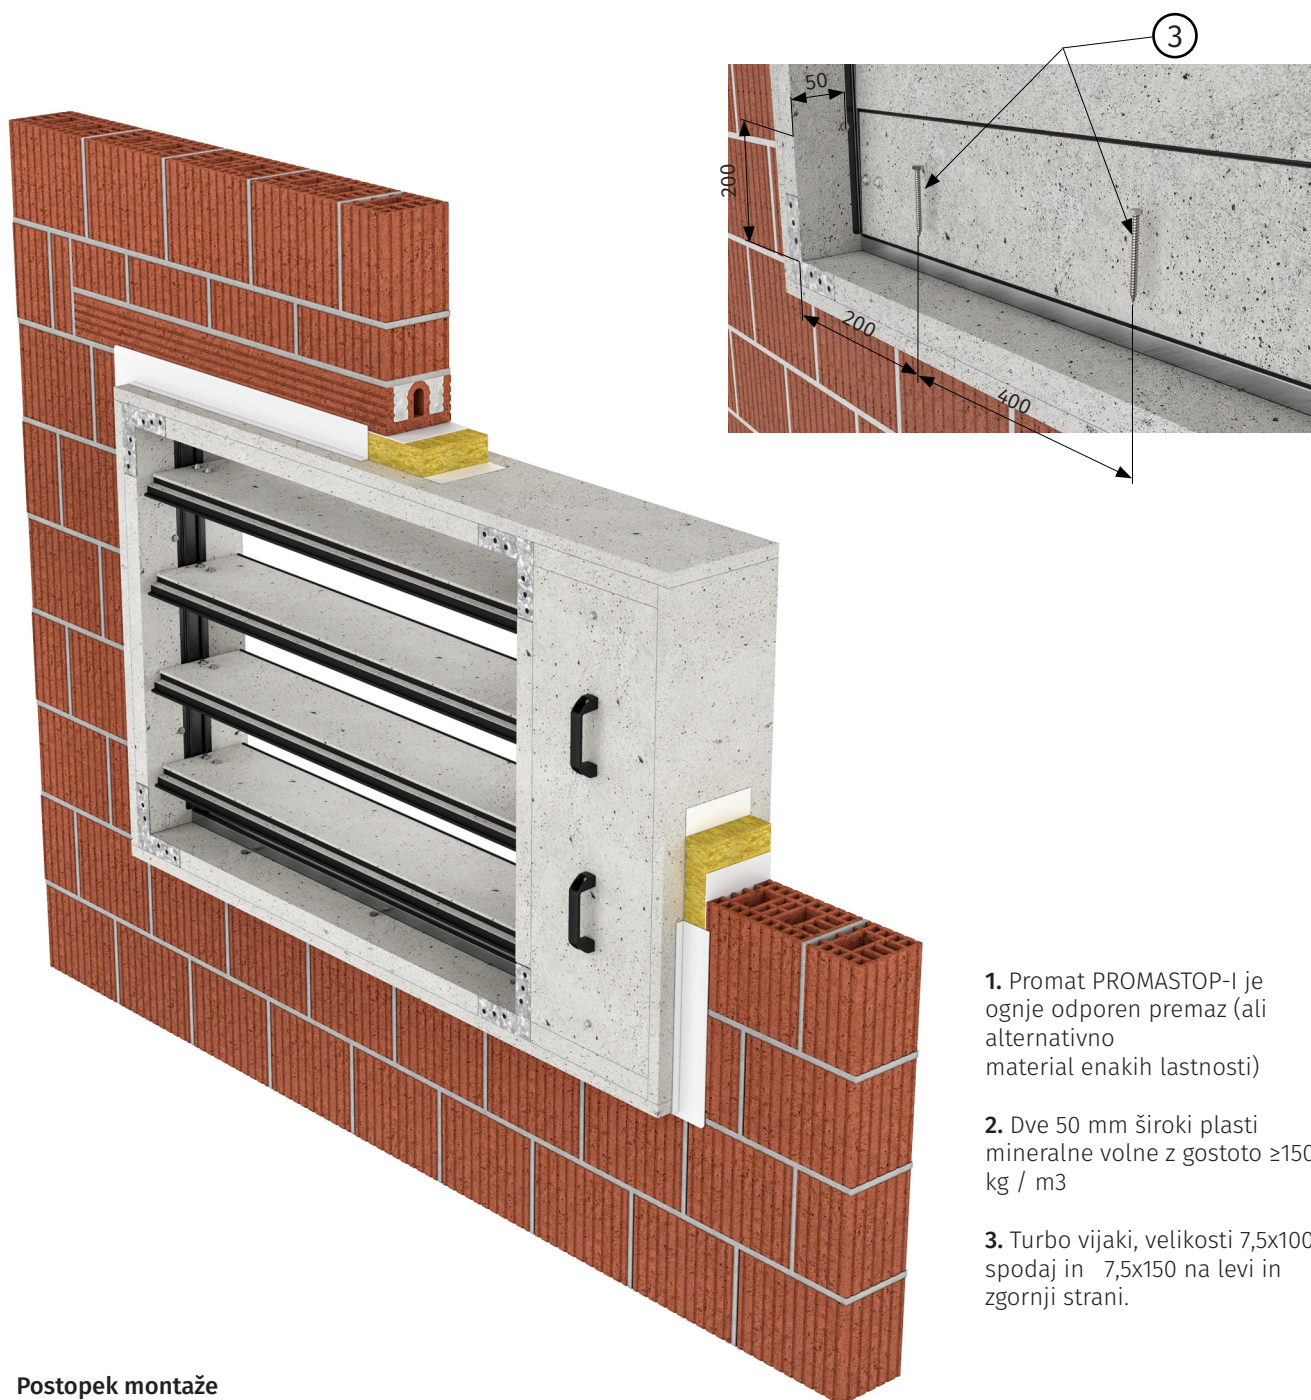

1. Promat PROMASTOP-I je ognje odporen premaz (ali alternativno material enakih lastnosti)
2. Dve 50 mm široki plasti mineralne volne z gostoto ≥ 150 kg / m³
3. Turbo vijaki, velikosti 7,5x100 spodaj in 7,5x150 na levi in zgornji strani.

Postopek montaže

Izdelajte odprtino v steni z dimenzijami B + 530 in H + 180. Spodnjo površino premažite z ognjeodpornim premazom (Promat PROMASTOP-I) v debelini najmanj 2 mm. Dimoodvodno loputo vstavite v odprtino v steni tako, da je spodnja vodoravna stran dimoodvodne nasede trdno ob steno. POZOR: Pri nameščanju se izogibajte naslanjanju na dimoodvodno loputo! Izvrtajte luknje v dimoodvodno loputo na spodnji vodoravni strani in na navpični strani nasproti mehanizmu. Povežite dimoodvodno loputo na steno z uporabo 100 mm in 150 mm turbo vijaka za vodoravne ali navpične strani. POZOR: Prepričajte se, da vpenjalna sila ne povzroči deformacije ohišja! Zapolnite vrzel med dimoodvodno loputo in steno na vseh treh straneh z dvema sloji mineralne volne, gostota 150 kg / m³, širina 50 mm, predhodno prevlečena s protipožarnim premazom (Promat PROMASTOP-I) v minimalni debelini 1 mm. Preostale neprekrte površine volne premažite z protipožarnim premazom (Promat PROMASTOP-I) v minimalni debelini 1 mm.

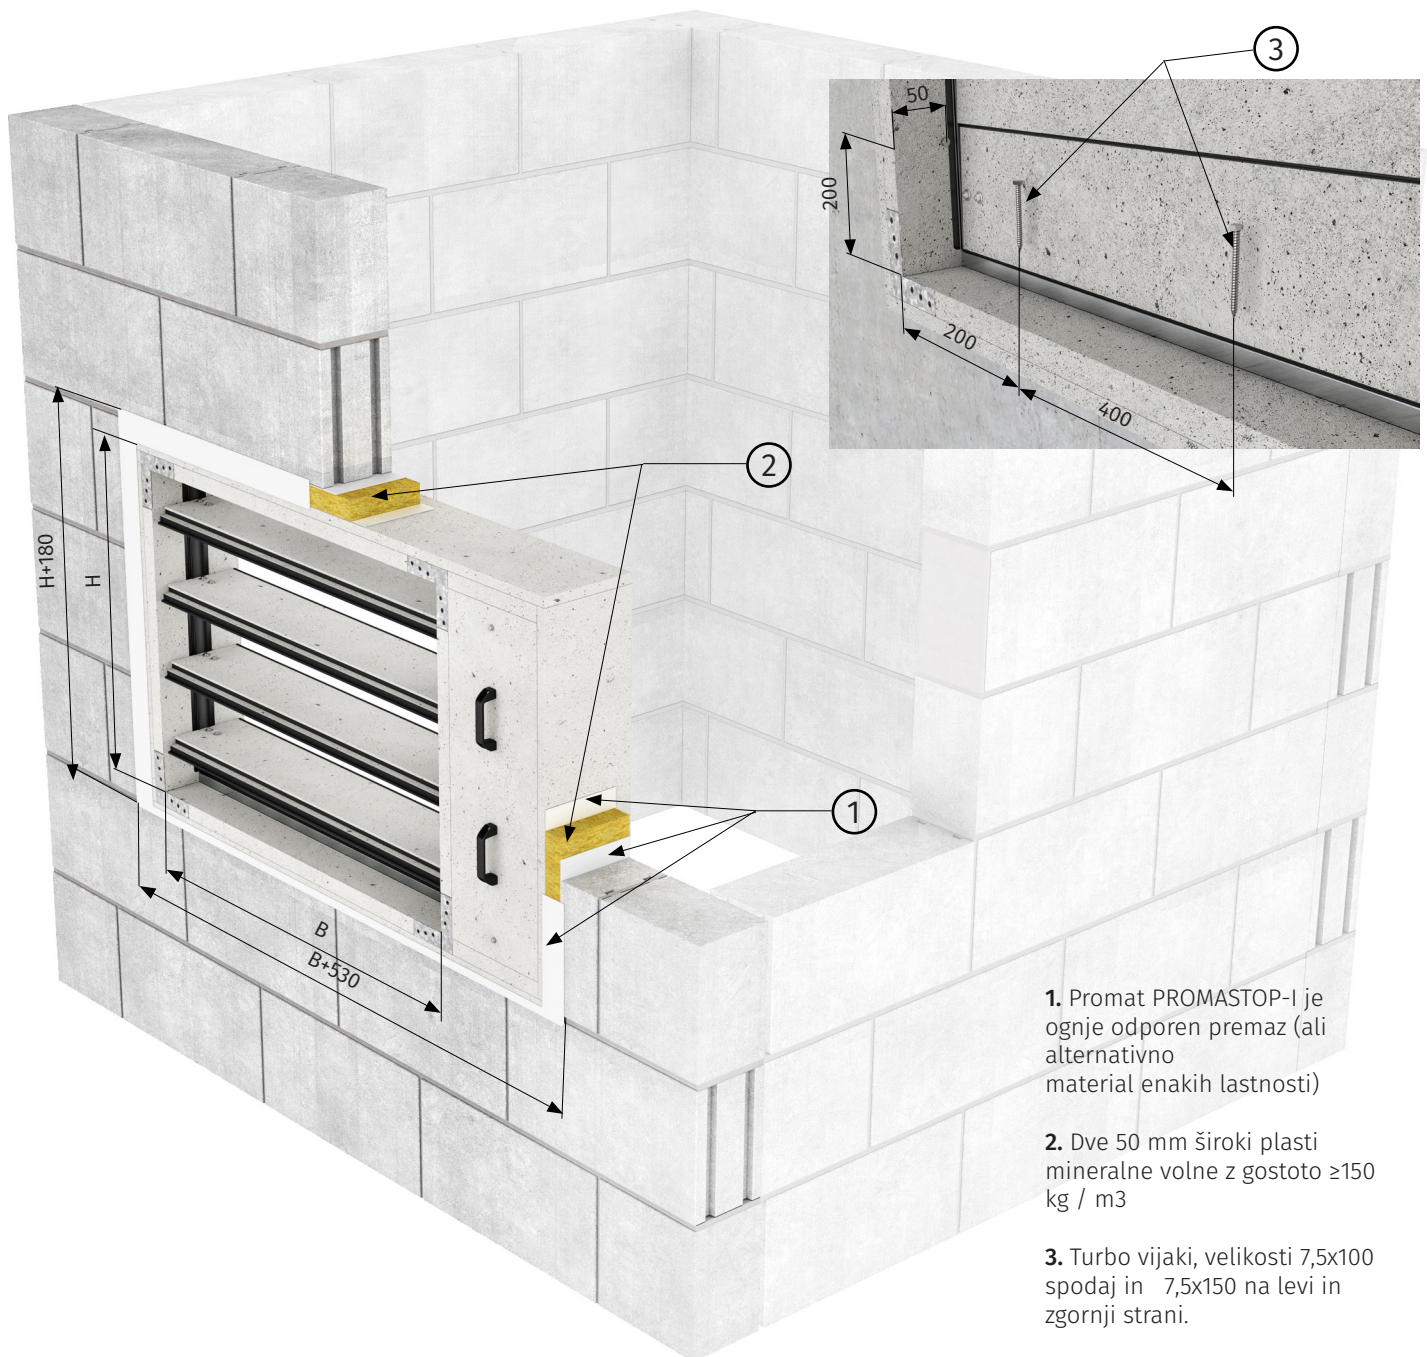
MONTAŽA IN TESNENJE
Suha montaža v porobetonske stene iaškov (mineralna volna)


1. Promat PROMASTOP-I je ognje odporen premaz (ali alternativno material enakih lastnosti)
2. Dve 50 mm široki plasti mineralne volne z gostoto ≥ 150 kg / m³
3. Turbo vijaki, velikosti 7,5x100 spodaj in 7,5x150 na levi in zgornji strani.

Postopek montaže

Izdelajte odprtino v steni z dimenzijami $B + 530$ in $H + 180$. Spodnjo površino premažite z ognjeodpornim premazom (Promat PROMASTOP-I) v debelini najmanj 2 mm. Dimoodvodno loputo vstavite v odprtino v steni tako, da je spodnja vodoravna stran dimoodvodne nasede trdno ob steno. **POZOR:** Pri nameščanju se izogibajte naslanjanju na dimoodvodno loputo! Izvrtajte luknje v dimoodvodno loputo na spodnji vodoravni strani in na navpični strani nasproti mehanizmu. Povežite dimoodvodno loputo na steno z uporabo 100 mm in 150 mm turbo vijaka za vodoravne ali navpične strani. **POZOR:** Prepričajte se, da vpenjalna sila ne povzroči deformacije ohišja! Zapolnite vrzel med dimoodvodno loputo in steno na vseh treh straneh z dvema sloji mineralne volne, gostota 150 kg / m³, širina 50 mm. Spodnjo površino premažite z ognjeodpornim premazom (Promat PROMASTOP-I) v debelini najmanj 1 mm. Premažite ostale nepokrite površine iz volne z ognjevarnim premazom (promat PROMASTAT-I) v debelini najmanj 1mm.

Suha montaža v betonske stene jaškov. (mineralna volna)

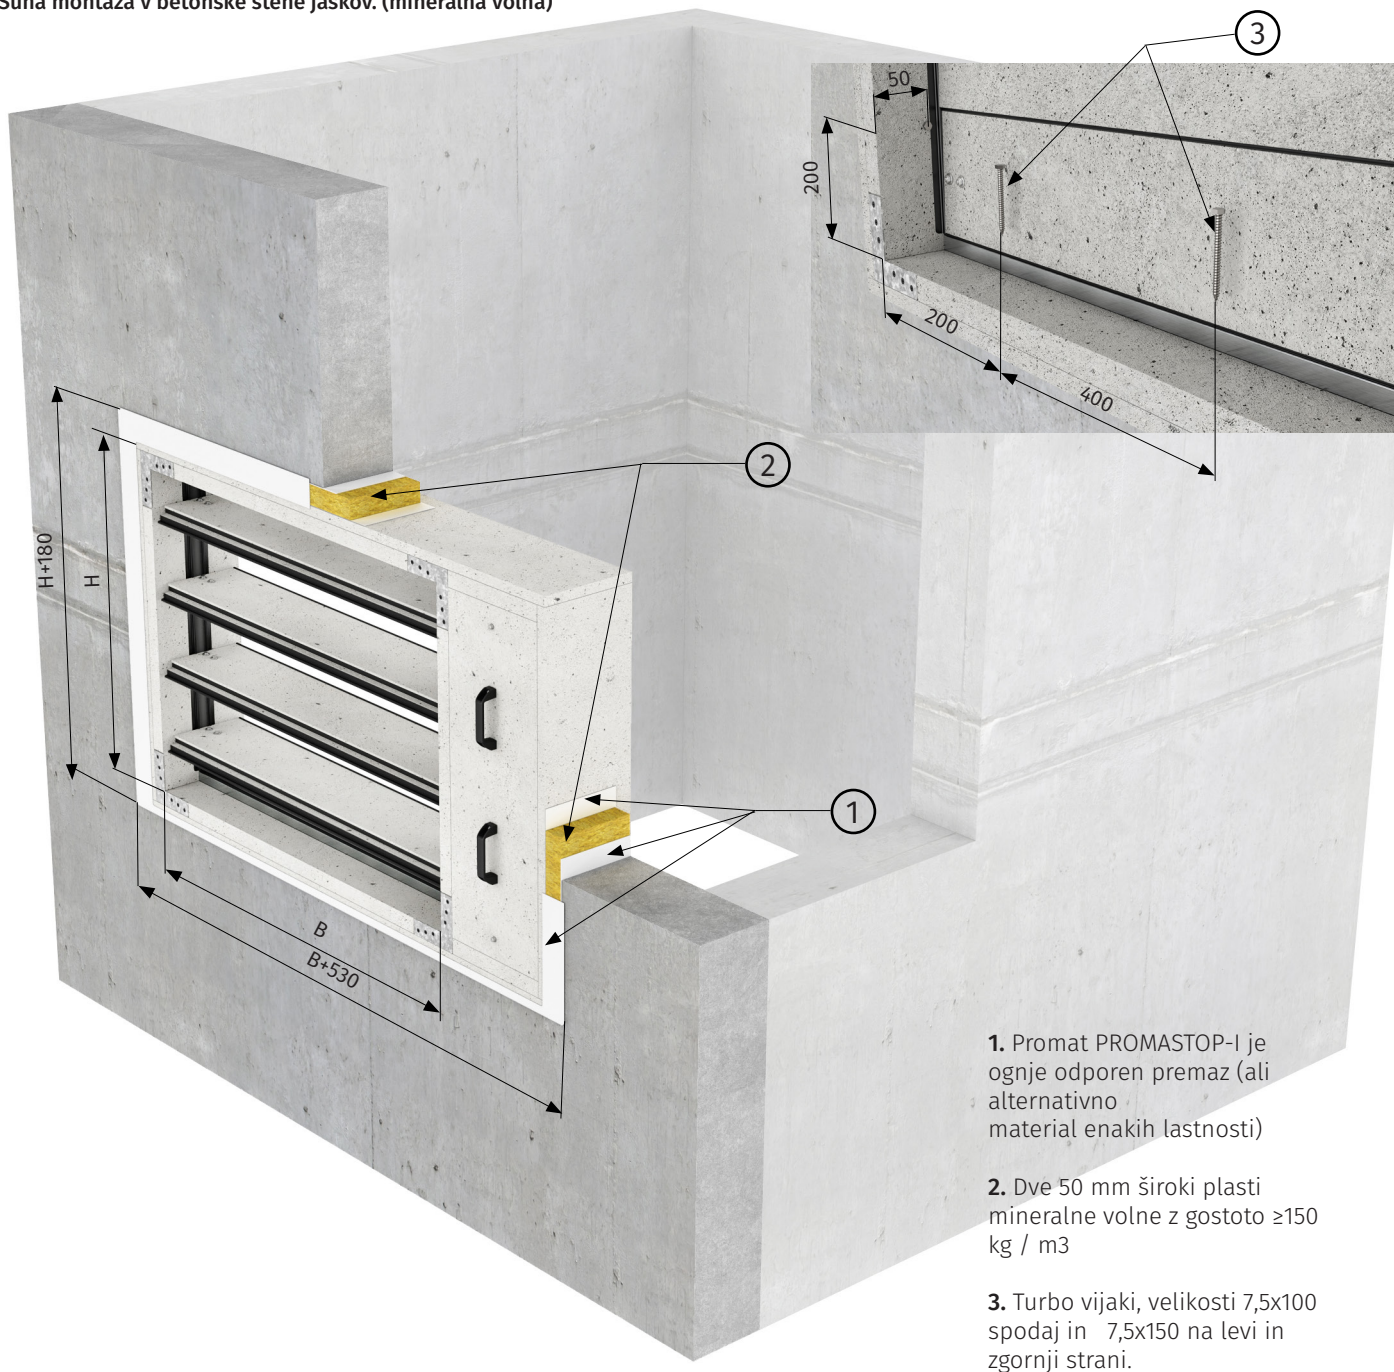


1. Promat PROMASTOP-I je ognje odporen premaz (ali alternativno material enakih lastnosti)

2. Dve 50 mm široke plasti mineralne volne z gostoto ≥ 150 kg / m³

3. Turbo vijaki, velikosti 7,5x100 spodaj in 7,5x150 na levi in zgornji strani.

Postopek montaže

Izdelajte odprtino v steni z dimenzijami $B + 530$ in $H + 180$. Spodnjo površino premažite z ognjeodpornim premazom (Promat PROMASTOP-I) v debelini najmanj 2 mm. Dimoodvodno loputo vstavite v odprtino v steni tako, da je spodnja vodoravna stran dimoodvodne nasede trdno ob steno. POZOR: Pri nameščanju se izogibajte naslanjanju na dimoodvodno loputo! Izvrtajte luknje v dimoodvodno loputo na spodnji vodoravni strani in na navpični strani nasproti mehanizmu. Povežite dimoodvodno loputo na steno z uporabo 100 mm in 150 mm turbo vijaka za vodoravne ali navpične strani. POZOR: Prepričajte se, da vpenjalna sila ne povzroči deformacije ohišja! Zapolnite vrzel med dimoodvodno loputo in steno na vseh treh straneh z dvema sloji mineralne volne, gostota 150 kg / m³, širina 50 mm. Spodnjo površino premažite z ognjeodpornim premazom (Promat PROMASTOP-I) v debelini najmanj 1 mm. Premažite ostale nepokrite površine iz volne z ognjevarnim premazom (promat PROMASTAT-I) v debelini najmanj 1mm.

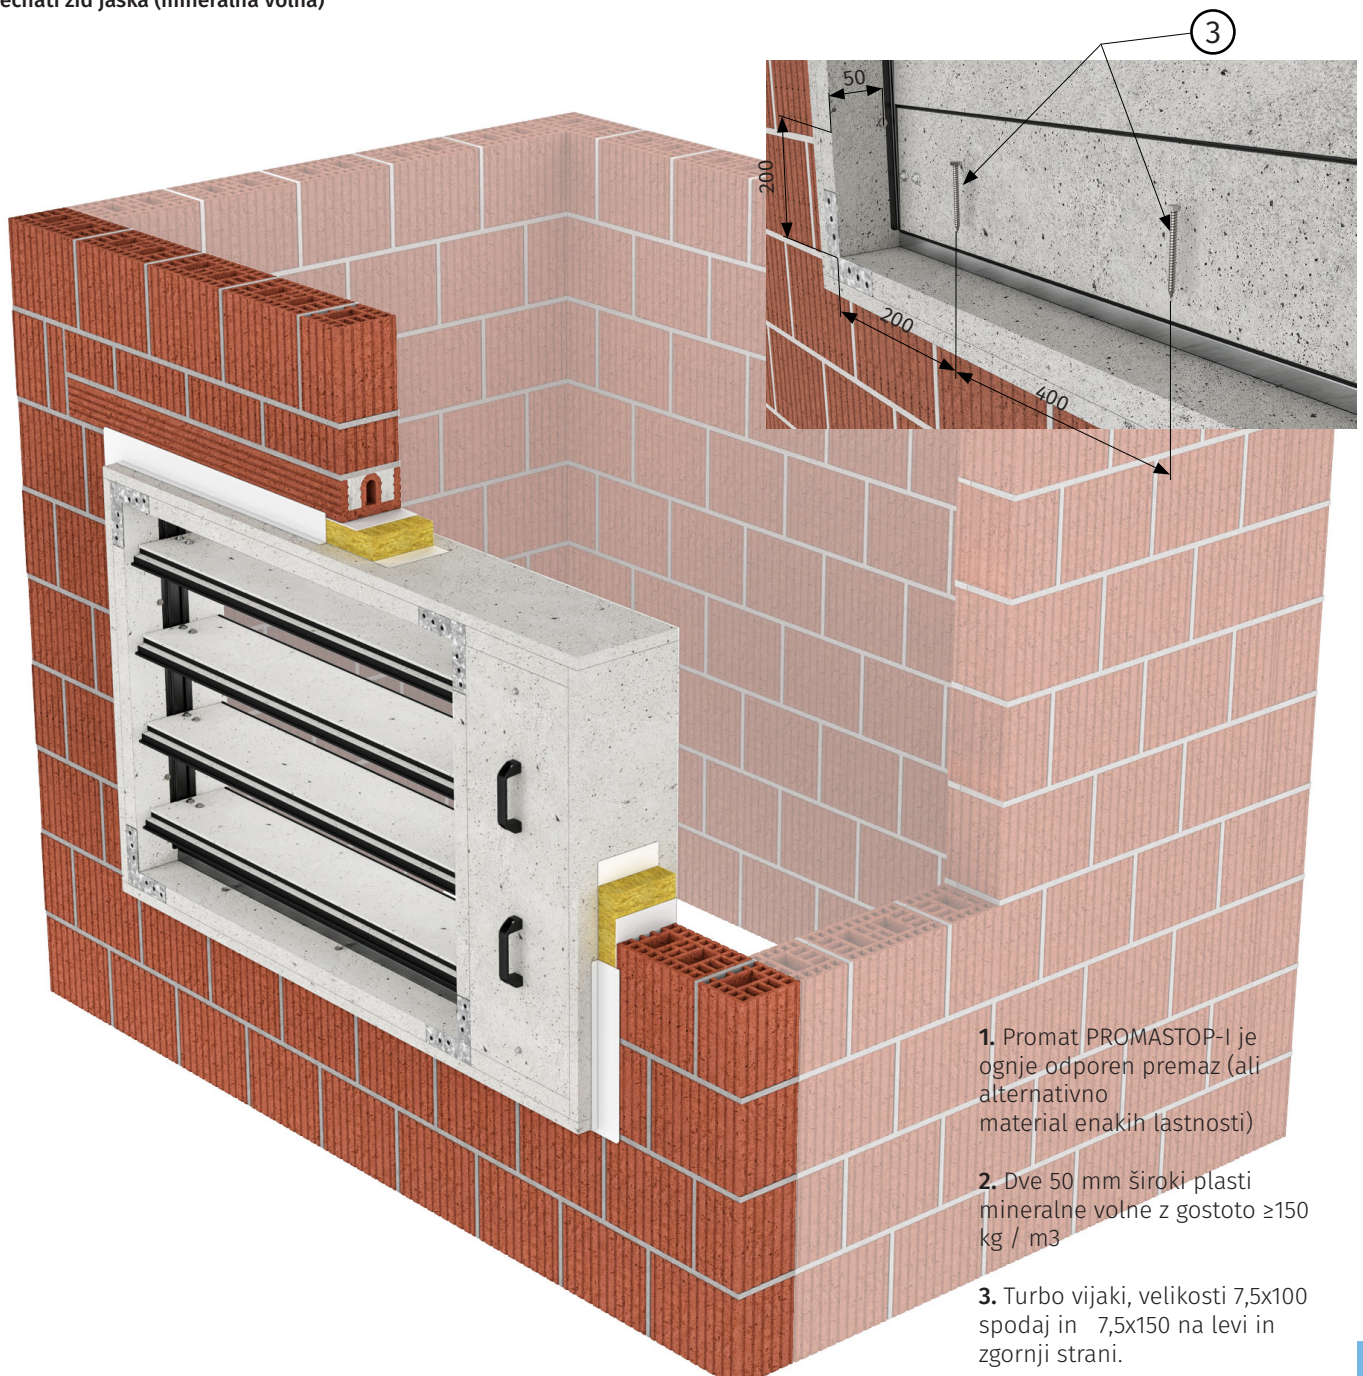MONTAŽA IN TESNENJE
Opečnati zid jaška (mineralna volna)


1. Promat PROMASTOP-I je ognje odporen premaz (ali alternativno material enakih lastnosti)
2. Dve 50 mm široki plasti mineralne volne z gostoto ≥ 150 kg / m³
3. Turbo vijaki, velikosti 7,5x100 spodaj in 7,5x150 na levi in zgornji strani.

Postopek montaže

Izdelajte odprtino v steni z dimenzijami B + 530 in H + 180. Spodnjo površino premažite z ognjeodpornim premazom (Promat PROMASTOP-I) v debelini najmanj 2 mm. Dimoodvodno loputo vstavite v odprtino v steni tako, da je spodnja vodoravna stran dimoodvodne nasede trdno ob steno. **POZOR:** Pri nameščanju se izogibajte naslanjanju na dimoodvodno loputo! Izvrtajte luknje v dimoodvodno loputo na spodnji vodoravni strani in na navpični strani nasproti mehanizma. Povežite dimoodvodno loputo na steno z uporabo 100 mm in 150 mm turbo vijaka za vodoravne ali navpične strani. **POZOR:** Prepričajte se, da vpenjalna sila ne povzroči deformacije ohišja! Zapolnite vrzel med dimoodvodno loputo in steno na vseh treh straneh z dvema sloji mineralne volne, gostota 150 kg / m³, širina 50 mm. Spodnjo površino premažite z ognjeodpornim premazom (Promat PROMASTOP-I) v debelini najmanj 1 mm. Premažite ostale nepokrite površine iz volne z ognjevarnim premazom (promat PROMASTAT-I) v debelini najmanj 1mm.

DIMOODVODNA LOPUTA

KONTROLNI MEHANIZMI

BEN

Navor	15 Nm
Poraba energije:	
AC / DC 24V	V delovanju 3 W / v stanju mirovanja 0,1W
AC 230 V	V delovanju 4 W / v položaju mirovanja 0,4 W
Kot vrtenja	95 °
Čas trajanja	<30 s / 90 °
Krmiljenje	Odpri-zapri, modulno
Dimenzije dimoodvodnih loput v skladu s spodnjo tabelo	



BEE

Navor	25 Nm
Poraba energije:	
AC / DC 24V	V delovanju 2,5 W / v stanju mirovanja 0,1W
AC 230 V	V delovanju 3,5 W / v položaju mirovanja 0,4 W
Kot vrtenja	95 °
Čas trajanja	<30 s / 90 °
Krmiljenje	Odpri-zapri, modulno
Dimenzije dimoodvodnih loput v skladu s spodnjo tabelo	



BE


Navor	40 Nm
Poraba energije:	
AC / DC 24V	V delovanju 12 W / v stanju mirovanja 0,5W
AC 230 V	V delovanju 8 W / v položaju mirovanja 0,5 W
Kot vrtenja	95 °
Čas trajanja	<30 s / 90 °
Krmiljenje	Odpri-zapri, modulno
Dimenzije dimoodvodnih loput v skladu s spodnjo tabelo	



H \ B	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1200
440																				
640	BEN																			
840				BEE																
1040																BE				
1240																				

ELEKTRO SHEME

AC/DC 24 V, odprto-zaprto

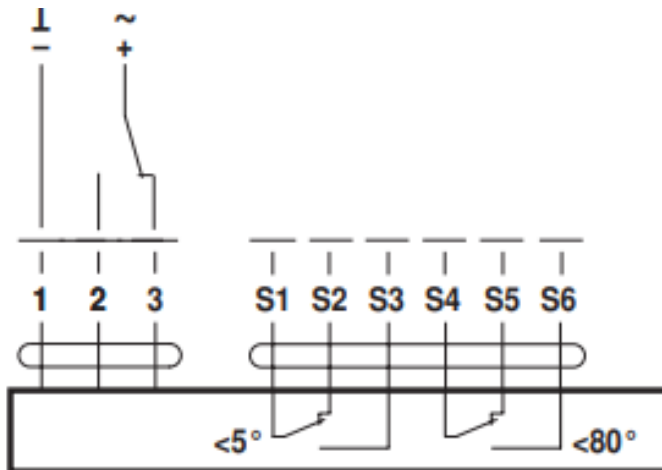

Barve kabla:

- 1 = črna
- 2 = rdeča
- 3 = bela

S1 = vijolična

S2 = rdeča


S3 = bela

S4 = oranžna

S5 = roza

S6 = siva

AC/DC 230 V, odprto-zaprto

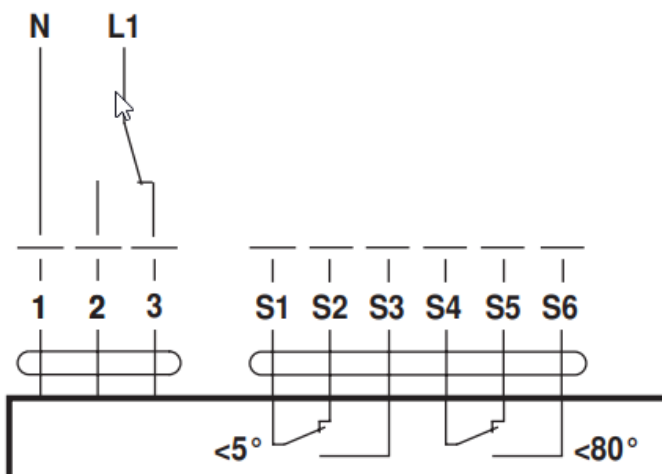

Barve kabla:

- 1 = črna
- 2 = rdeča
- 3 = bela

S1 = vijolična

S2 = rdeča

S3 = bela

S4 = oranžna

S5 = roza

S6 = siva

DIMOODVODNA LOPUTA

SPUŠČANJE V DELOVANJE, SKLADIŠČENJE IN UPRAVLJANJE

Bodite pozorni pri odpiranju lamel pri nevgrajeni dimoodvodni loputi.

Opozorilo:

- Izogibajte se poškodbam ohišja
- Med namestitvijo in zagonom se izogibajte deformaciji ohišja
- Namestitev je mogoča samo v vodoravnem položaju osi




Dovoljena pozicija lopute

- Prepričajte se, da je izdelek nameščen na način, ki je dostopen za prihodnje preglede in vzdrževanje. Po namestitvi zagotovite najmanj 250 mm za servisiranje
- Med montažo in tesnjenjem se izogibajte deformaciji ohišja
- Med namestitvijo se izogibajte sili na lamele dimoodvodne lopute.

Priporočilo:

- Odložite na ravno in suho površino
- Izogibajte se udarcem blažilnika
- Ko uporabljate viličar za vgradnjo, se prepričajte, da zgornjo stran blažilnika dima podpirate z lesenimi nosilnimi nosilci

Detajl: leseni nosilci

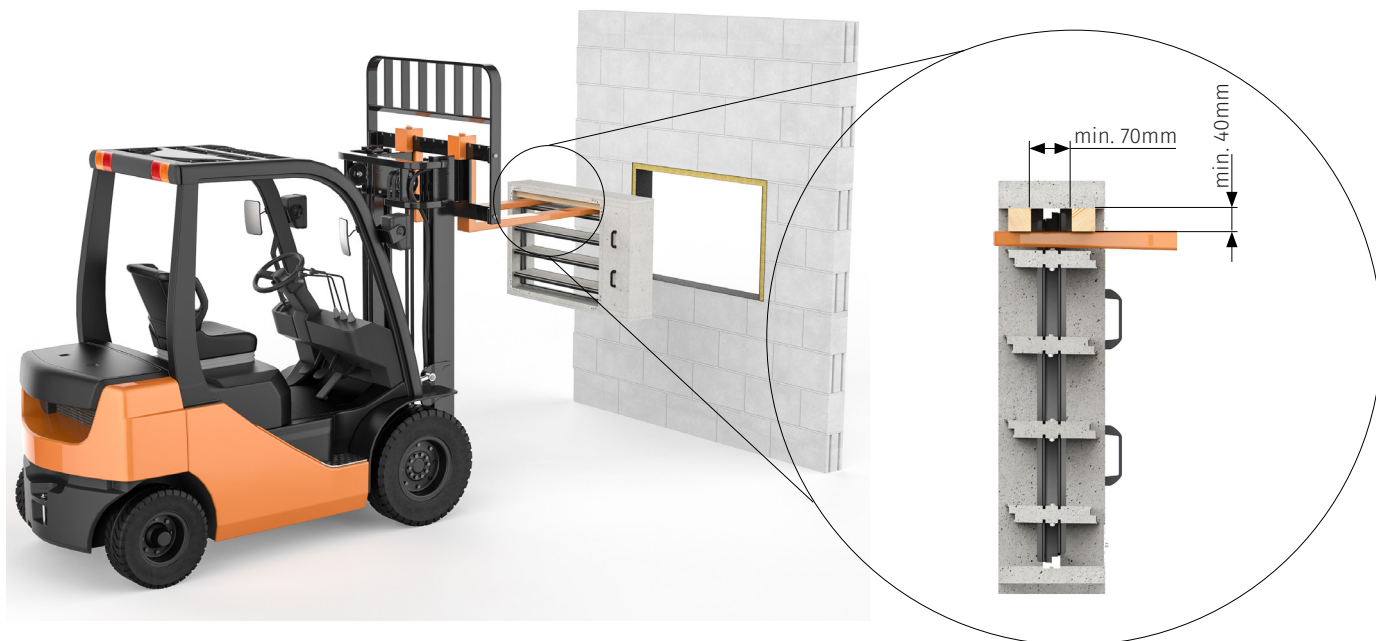



Projektiranje, proizvodnja in vzdrževanje opreme za klimatizacijo, ventilacijo in čiste prostore.
Design, production and service of Ventilation, Air-Conditioning and Cleanroom equipment.

-  Tižaška cesta 87b, 1370 Logatec
-  +386 (0)41 740 414
-  office-si@klimaoprema.com
-  www.klimaoprema.si